



BERGEN KOMMUNE
BYUTVIKLING

VA – NORM

Krav til brannhydrant


Kapittel
Vedlegg B8

Ansvar
VA-etaten

Dato
05.08.2004

Rev.
07.09.2011

Side
1 av 1

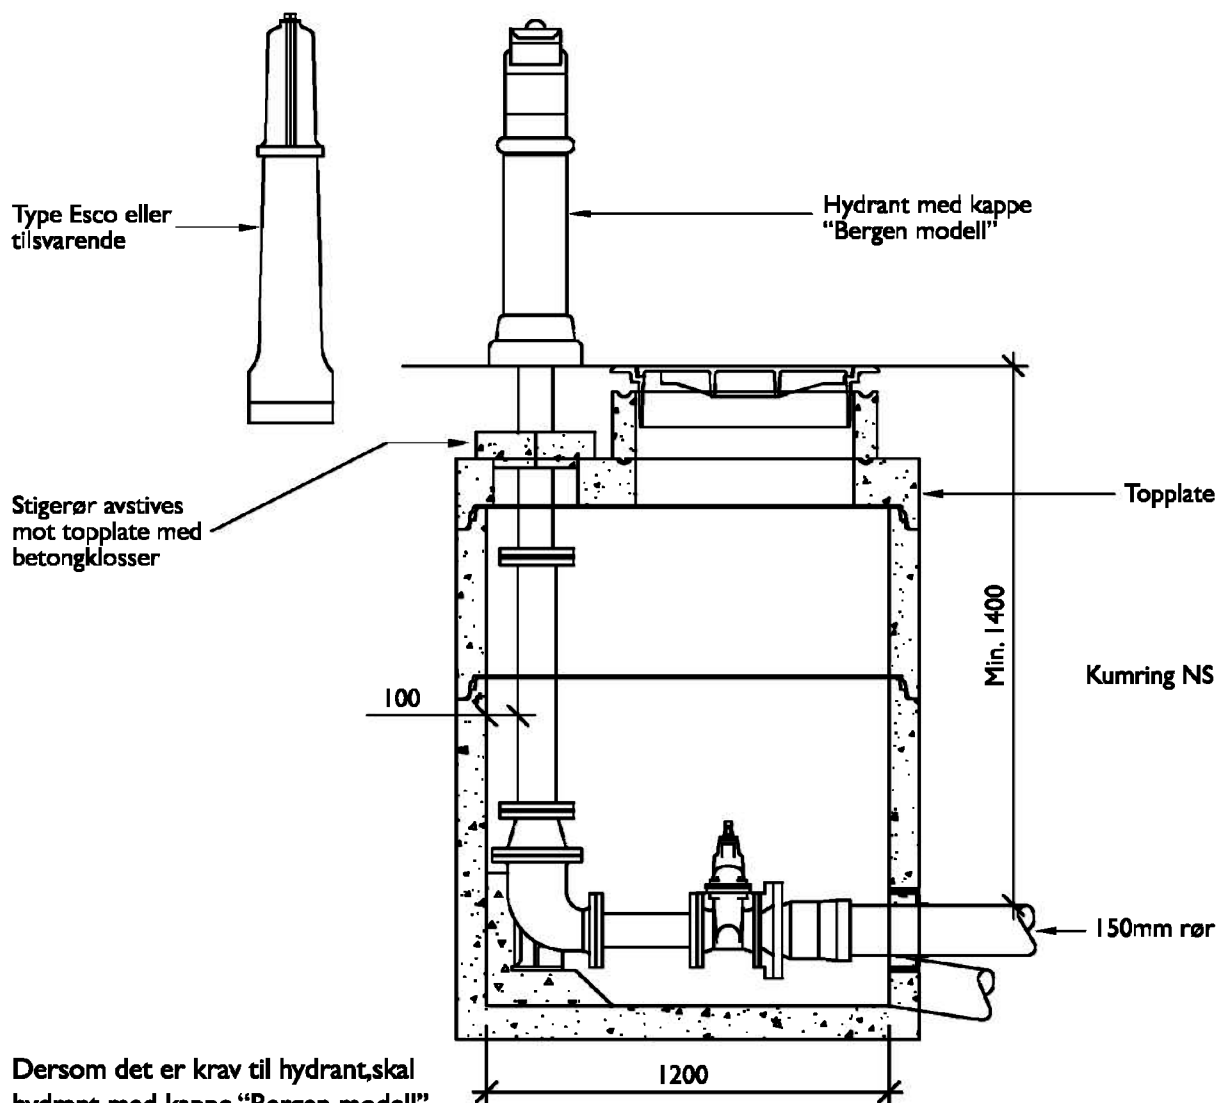

Dersom det er krav til hydrant, skal hydrant med kappe "Bergen modell" benyttes innenfor de gamle bygrenser (før kommunesammenslutningen) unntatt Fyllingsdalen. Forøvrig benyttes hydrant type grønn Esco eller tilsvarende der det settes krav til hydrant. Hydranter skal være av knekkbar type.

Avløp ledes til overvannsledning eller terreng